230V/50/1/N/PE, 1x 16 Amp.
3,3 kW, Zulauf: ½", TW 15,
Ablauf: DN 19, 2% Gefaelle

oder:

400V/50/3/N/PE, 3x 16 Amp.
6,3 kW, Zulauf: ½", TW 15,
Ablauf: DN 19, 2% Gefaelle

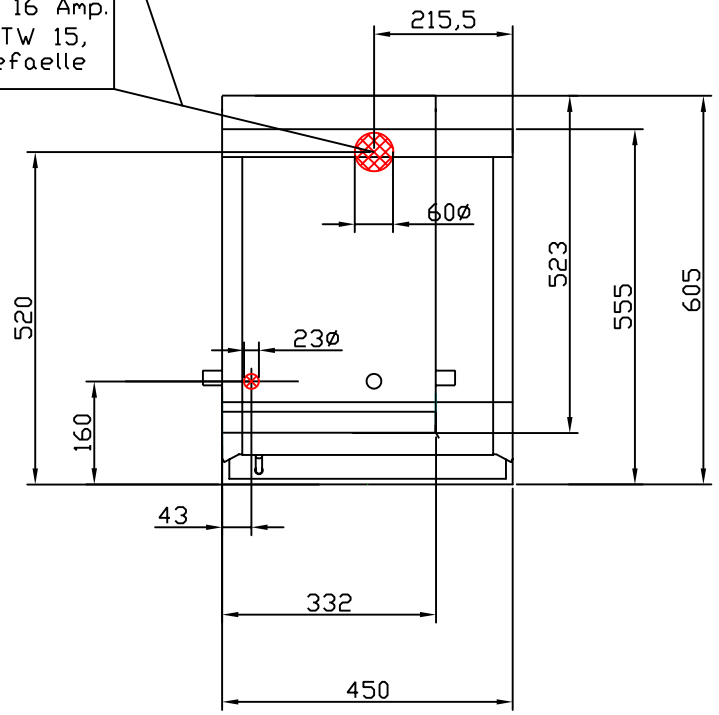

	Datum	Name	Maßstab	Anz.	ⓐ	ⓑ	ⓒ	ⓓ	ⓔ		Änd.Nr.
gez.	15.11.07	Holzwarth	1:10	Änd.Nr.						Ers. f.	
gepr.				Datum						Ers. d.	
Norm				Name						Ausgabe Nr.	

WMF Württembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft Geislingen-Steige

Klassen- Nr. Sprache:

Zeichng. Nr.

WMf Bistro 8400, Satzschublade, UTK - Bohrungen

Blatt von

Diese technische Unterlage unterliegt dem Urheberrechtschutz. Mißbräuchliche Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe ist strafbar.